

**CODIGO :** 455875  
**NOMBRE PACIENTE :** ALANNA PEREZ ROMERO  
**FECHA DE NACIMIENTO :** 01/05/2025  
**NOMBRE RESPONSABLE :** YUSMAIRA ROMERO RODRIGUEZ  
**DOC.IDENTIDAD DE LA MADRE :** 1,127,601,165  
**FECHA TOMA DE MUESTRA :** 02/05/2025  
**FECHA DE IMPRESION :** 20/05/2025

**SEXO :** FEMENINO



## TAMIZAJE NEONATAL

### ANALISIS MUESTRA DE SANGRE

	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA	INTERPRETACION
Hipotiroidismo congénito	5.22	VN: < 10 uU/ml	Normal
Deficiencia de Biotinidasa	114.40	VN : > 74 U	Normal
Fibrosis Quística	28.40	VN : < 90 ng/mL < 21 días < 70 ng/mL > 21 días	Normal
Galactosa Total	2.60	VN : < 10 mg/dL	Normal
Hiperplasia Suprarrenal Congénita	8.04	VN : < 30 nmol/L	Normal
Deficiencia de G6PDH	3.50	VN : > 2.6 U/gHb	Normal
Fenilcetonuria (PKU)	0.40	VN : < 2.1 mg/dL	Normal

*TÉCNICA: Fluoroimmunoensayo (Delfia).*

*Procesado en Colombia por PREGEN.*

Hemoglobinopatías FA Ausencia de hemoglobinas anormales Normal

*TÉCNICA: Cromatografía Líquida de Alto Rendimiento (HPLC).*

*Procesado en Colombia por PREGEN.*

### RESULTADOS NORMALES

Recuerde que estas son pruebas de tamizaje que solo indican la probabilidad de que el recién nacido tenga una de las enfermedades estudiadas por el programa y pueden requerir pruebas adicionales para la confirmación de algún diagnóstico. La sensibilidad de estas pruebas se reduce a medida que aumenta la edad del paciente, por esto es conveniente realizarlas dentro del primer mes de nacido.


**REVISADO :** EDUVILIA JOHANA GOMEZ  
Bacteriologa  
Reg. 40.936.003

**FECHA :** 20/05/2025

LABORATORIO PREGEN  
 Carrera 15a No 106-42  
 BOGOTA

Batch 1792, Rack A, Plate 1, Well C02, 455875  
 [CC34B27B9970D917] May 07, 2025 12:25:38 Pressure = 59 bar (57 to 60)

FA

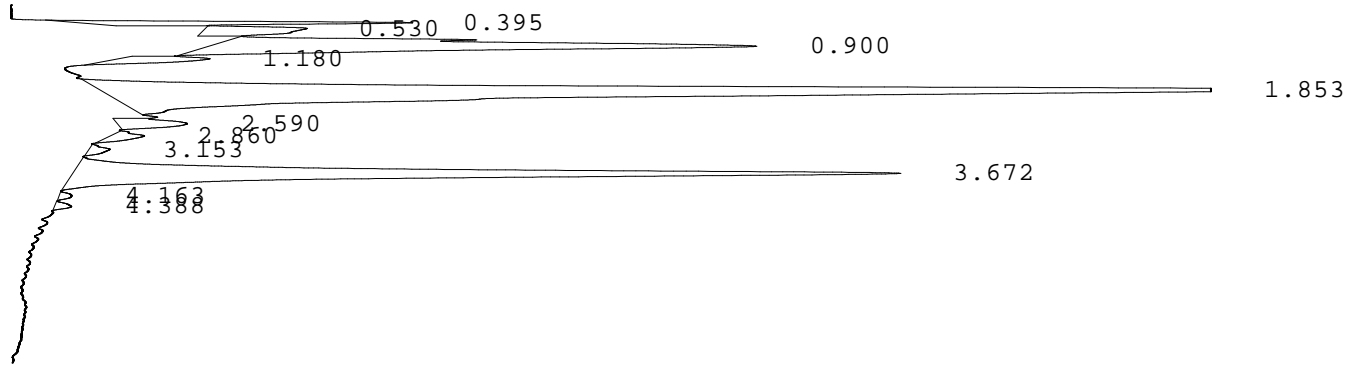

PEAK	RT	REL RT	% CONC	AREA	COMMENT
1	0.395	F 0.21	3.6%	77131	
2	0.530	F 0.28	2.6%	56815	
3	0.900	F 0.48	16.7%	362078	
4	1.180	F 0.62	1.9%	40340	
5	1.853	F 0.98	46.1%	998183	Consistent with F
6	2.590	F 1.37	1.9%	40192	
7	2.860	A 0.77	0.8%	17824	
8	3.153	A 0.85	0.5%	10120	
9	3.672	A 0.99	25.5%	553107	A peak - REVIEW
10	4.163	A 1.12	0.2%	5166	
11	4.388	A 1.18	0.3%	6499	
				Total Area: 2167455	

- Codes:
- 1) Wide A peak
  - 2) Area of A peak < 80%
  - 3) Peak area greater than expected
  - 4) Peak after A2
  - 5) Alc > 10%
  - 6) HbF or variant present
  - 7) Total sample area too small/big
  - 8) A2 is not within normal range